


I 1	I 2	I 3	Relais Alarme
90.0 A	88.1 A	90.5 A	Contact ouvert
V 1	V 2	V 3	Fréquence
226.3 V	228.7 V	227.6 V	50.1 Hz
Pa 1	Pa 2	Pa 3	Pa Tot.
17.7 kW	17.7 kW	18.2 kW	53.6 kW
Pv 1	Pv 2	Pv 3	Pv Tot.
10.0 kVAr	9.6 kVAr	9.7 kVAr	29.3 kVAr
Fp 1	Fp 2	Fp 3	Fp Glob.
0.86	0.87	0.87	0.88


Mesures

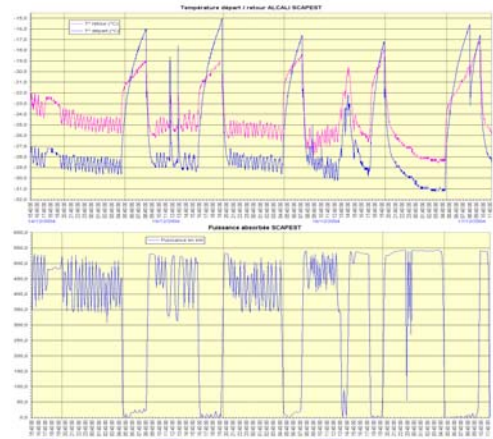

Audits énergétiques


COMPÉTENCES

Climatisation tertiaire.
Salle informatique.
Traitements d'ambiance.
Laboratoires.
Salles blanches.
Process.
Formations.
Réglementation et Normes.

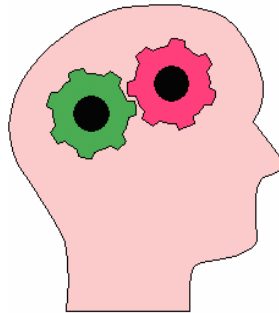

MISSIONS

Etudes préalables.
Etudes de projets.
Suivi de réalisations.
Campagne de mesures.
Audits techniques.
Audits énergétiques.
Assistances.

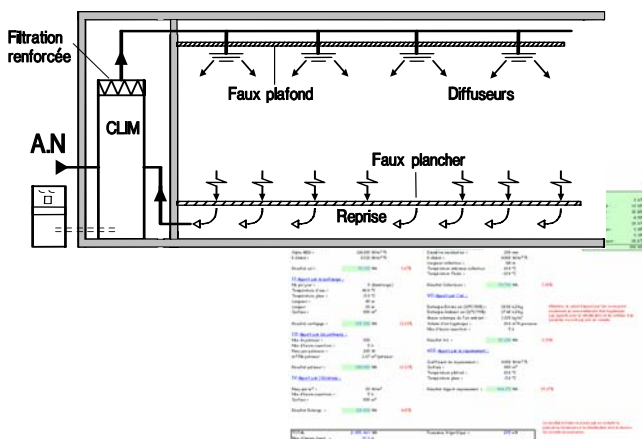

Conceptions



Suivi de projets